

на паркетную продукцию из массива типа «Английская елка», «Французская елка», «Блочный паркет»,
с профилем T&G торговой марки Coswick серийного производства

Настоящим стороны согласовали технические требования к паркетной продукции Coswick (далее – продукт).

Продукт предназначен для устройства полов в соответствующих жилых и общественных помещениях, а также вспомогательных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Продукт серийно производится в соответствии с ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 1454-2004 «Изделия паркетные. Паркет штучный, щиты паркетные. Технические условия». Качество и безопасность подтверждается сертификатом соответствия № ВУ/112 02.01. 024 00067 от 11.03.2016 (действителен до 10.03.2021).

Образцы производителя являются образцами конструкции, типа покрытия, цвета. При этом Покупатель проинформирован и согласен с тем, что точное совпадение оттенков, текстуры, а также степени блеска и его равномерности с образцом не гарантируется в силу естественной вариации цвета и текстурного рисунка древесины, а также смены/различий источников освещения и их расположения, выгорания, износа и естественного старения образцов.

1 Паркет массивный

Тип соединения: паз – гребень (T&G).

Условия хранения, установки и эксплуатации: 45–55 % относительной влажности воздуха при температуре не менее 18 °С.

Номинальные размеры и предельные отклонения установлены при заводской влажности паркетных планок 6–8 %.

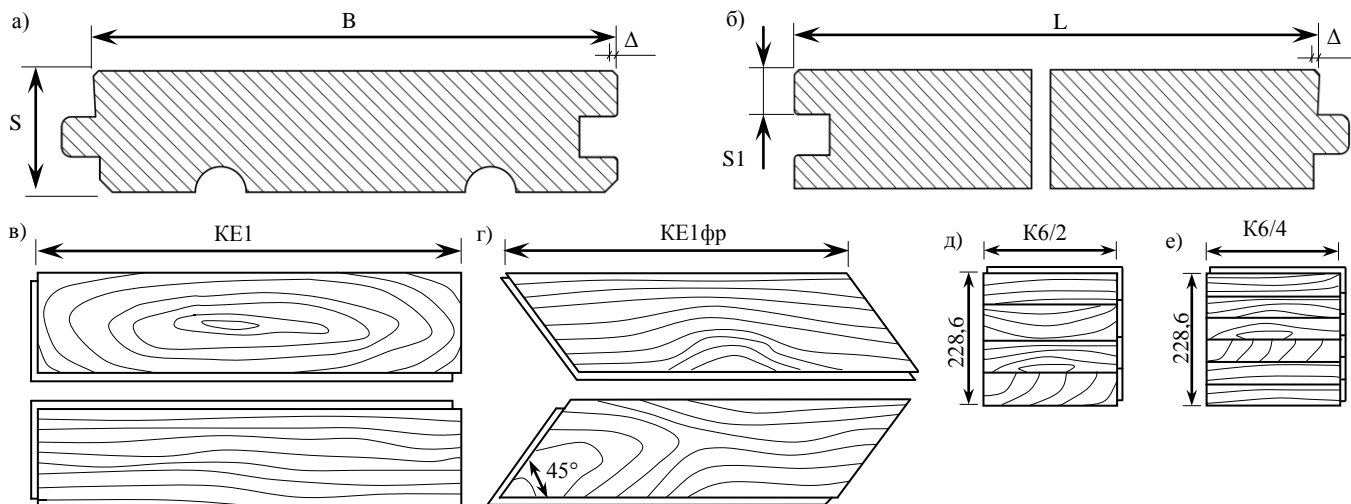


Рисунок 1: а) поперечный профиль T&G (паз – гребень); б) продольный профиль T&G (паз – гребень); в) паркет типа KE1; г) паркет типа KE1фр; д) паркет типа K6/2; е) паркет типа K6/4

1.1 Номинальные размеры

| Номинальные размеры | KE1 | KE1фр (α = 45°) | K6/2 ⁽¹⁾ | K6/4 ⁽¹⁾ | Допуски фикс. параметров, мм |
|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Ширина В, мм | 82,55 | 82,55 | 57,15 | 38,10 | ±0,2 |
| | | | 228,6 в блоке | | |
| Параметр длины | фиксированная | | | | |
| Длина L, мм | 412,75 | 320 | 228,6 | | ±0,3 |
| Толщина S, мм | 19,05 ⁽²⁾ | | | | ±0,2 |
| Толщина слоя износа S1, мм | 7,14 ⁽²⁾ | | | | ±0,1 |
| Микрофаска Δ, мм | 0,5 ⁽³⁾ | | | | ±0,15 |

¹Паркетные планки K6/2 и K6/4 могут быть скреплены в блоки по 4 и 6 планок соответственно. Номинальный размер блоков составляет 228,6 x 228,6 мм. Допуск по ширине планок суммируется для ширины блока.

²Толщина паркетных планок S и толщина слоя износа S1 зависит от типа покрытия (см. таблицу пункта 3).

³Величина фаски, а также ее равномерность зависит от степени бража: с увеличением степени бража размер фаски уменьшается, а ее неравномерность по длине кромки увеличивается.

1.2 Отклонения по кривизне

| Наименование параметра | Допустимое отклонение |
|--|-----------------------|
| Перпендикулярность смежных кромок | 0,2 % от ширины |
| Поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость) | 0,2 % от ширины |
| Продольная кривизна (выпуклость, вогнутость) | 0,5 % от длины |
| Продольная кривизна по кромке | 0,1 % от длины |

2 Требования сортировки

2.1 Сортировка Селект энд Бэттер (СБ)

| Наименование порока древесины | Селект энд Бэттер (СБ) |
|--|---|
| Вариация цвета | допускается незначительная |
| Заболонь | допускается неконтрастная до 25 % от площади планки |
| Вид распила, наклон волокон | не нормируется |
| Сердцевинные лучи | допускаются без ограничений |
| Сучки здоровые и отреставрированные | допускаются Ø до 10 мм |
| Трещины пластевые, в т.ч. с выходом на торец | не допускаются |
| Червоточины | допускаются Ø до 3 мм после реставрации |
| Прорость | допускается после реставрации размером до 10*3 мм |
| Цвет реставрационного материала | светлый |

2.2 IКоммон (IK)

| Наименование порока древесины | IКоммон (IK) |
|--|---|
| Вариация цвета | допускается без ограничений |
| Заболонь | допускается контрастная до 25 % от площади планки |
| Вид распила, наклон волокон | не нормируется |
| Сердцевинные лучи | допускаются без ограничений |
| Сучки здоровые и отреставрированные | допускаются Ø до 25 мм |
| Трещины пластевые, в т.ч. с выходом на торец | допускаются отреставрированные шириной до 0,5 мм |
| Червоточины | допускаются Ø до 3 мм после реставрации |
| Прорость | допускается после реставрации размером до 50*5 мм |
| Цвет реставрационного материала | светлый |

2.3 Таверн (T)

| Наименование порока древесины | Таверн (T) |
|--|---|
| Вариация цвета | допускается без ограничений |
| Заболонь | допускается без ограничений |
| Вид распила, наклон волокон | не нормируется |
| Сердцевинные лучи | допускаются без ограничений |
| Сучки здоровые и отреставрированные | допускаются без ограничений |
| Трещины пластевые, в т.ч. с выходом на торец | допускаются отреставрированные шириной до 5 мм, длиной до 50 % планки |
| Червоточины | допускаются Ø до 1 мм без реставрации и Ø до 3 мм после реставрации |
| Прорость | допускается без ограничений после реставрации |
| Цвет реставрационного материала | светлый |

Примечания к пункту 2:

- 1) Пороки среднего слоя, а также пороки на оборотной стороне паркетных изделий независимо от сортировки не учитываются и не нормируются.
- 2) В таблице указаны средние значения пороков. Фактически, величина отдельно взятых пороков может превышать заявленные размеры, что не является несоответствием требованиям сортировки и условиям договора/контракта.

3 Виды и характеристики покрытий

| Вид покрытия | Лак | Шелковое масло | Шелковое масло ультраматовое |
|--|---|--|------------------------------|
| Описание покрытия | 12-слойное покрытие на основе полиуретан-акрилатов УФ-отверждения | 4-слойное покрытие на основе модифицированных масел-акрилатов УФ-отверждения | |
| Вид поверхности | гладкая, закрыто-пористая | бражированная, полужакрытые поры | |
| Степень блеска | 30–40 GU/60° | 9–18 GU/85° | 2–7 GU/60° |
| Фактическая толщина паркета S в зависимости от вида поверхности и покрытия, мм | | | |
| Массивный паркет | 18,9±0,2 | 18,8±0,2 | 18,8±0,2 |

Примечания к пункту 3:

- 1) Толщина слоя износа S1 уменьшается соразмерно уменьшению номинальной толщины паркетных изделий для соответствующего типа покрытия.

4 Прочие условия

4.1 Требования в отношении сортировки, а также несоответствий, видимых невооруженным глазом, могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленных законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- ✓ в отношении того же количества, в котором продукт приобретен;
- ✓ не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;
- ✓ сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

4.2 Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустранимые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.

4.3 С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует производить подсортировку продукта.

4.4 Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4 % от партии.

4.5 Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.).

Продавец:

_____ / _____ /

Покупатель:

_____ / _____ /